A3

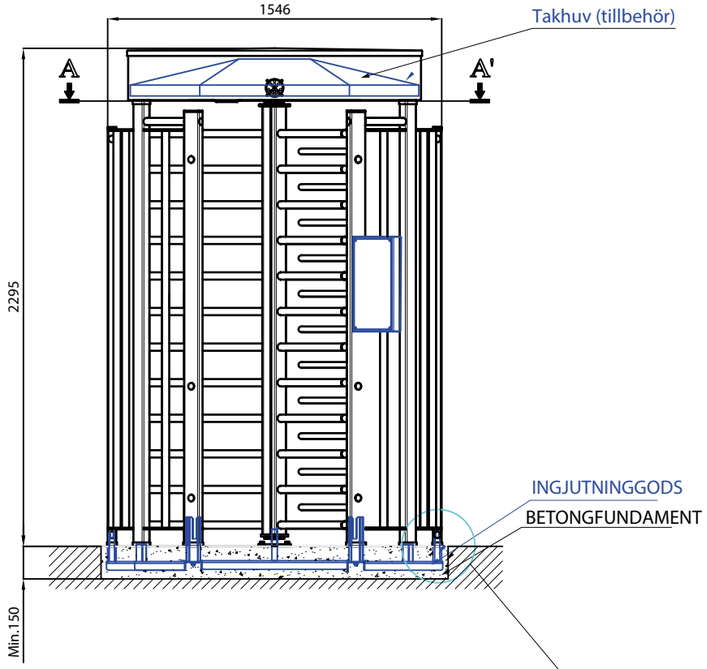

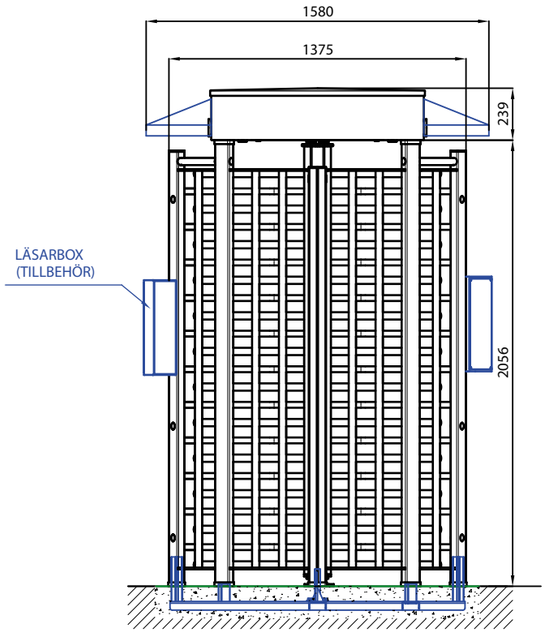

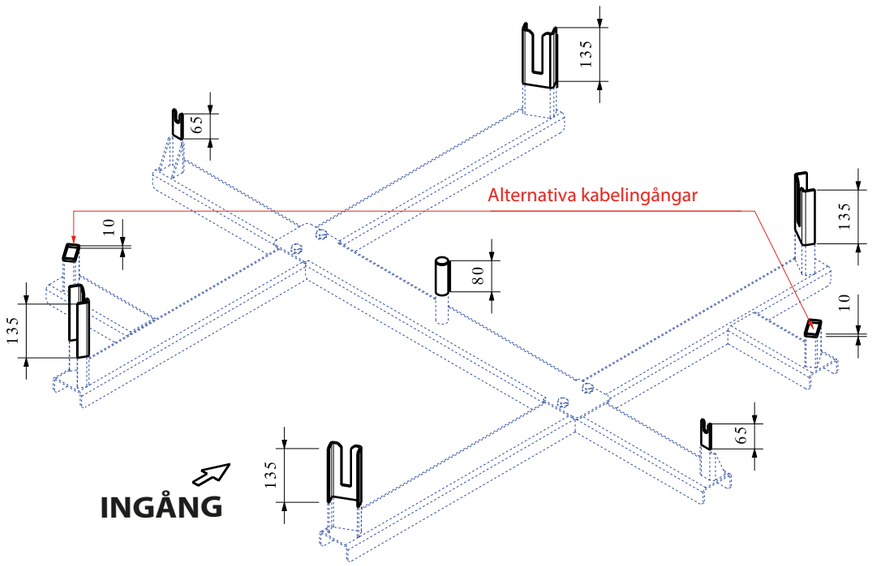

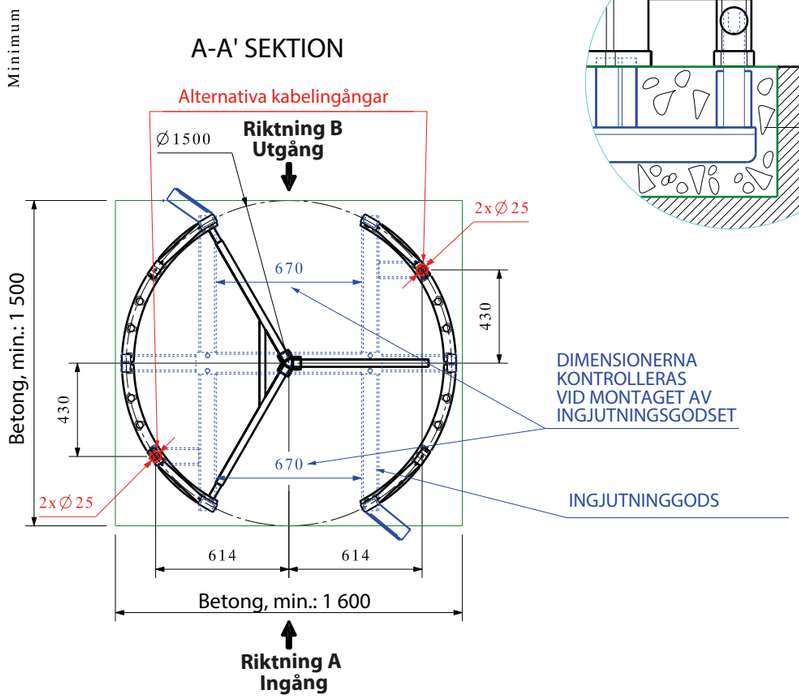

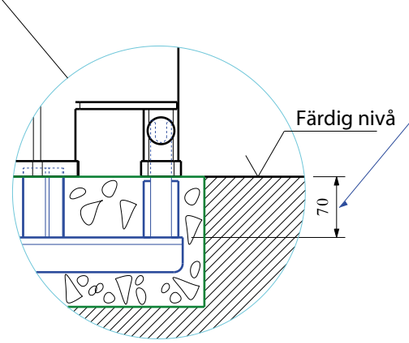

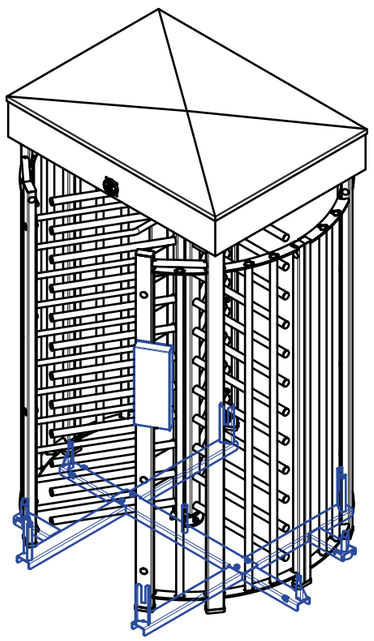

MATARSTRÖM: 230V + jord 3G2,5 mm² (typ XFVB rekommenderas)
Externa impulskablar (typ TPVF eller LiYCY)

PVC-rör för kablage 2 × ø25 mm
OBS. Om impulskavlar inte är TPVF eller LiYCY, skall ytterligare rör användas för att separera matarström från impulskablar.

Alla kablar måstee vara minst 3 m långa över marknivå.

AUTOMATIC SYSTEMS
SECURE GATES
LÖSNINGAR FÖR KUNDER MED KRAV
www.securegates.se

TRS370 montage med ingjutningsgods
2506

Secure Gates Sweden AB reserverar sig för rätten att ändra ritningar och underlag utan föregående information.

A3

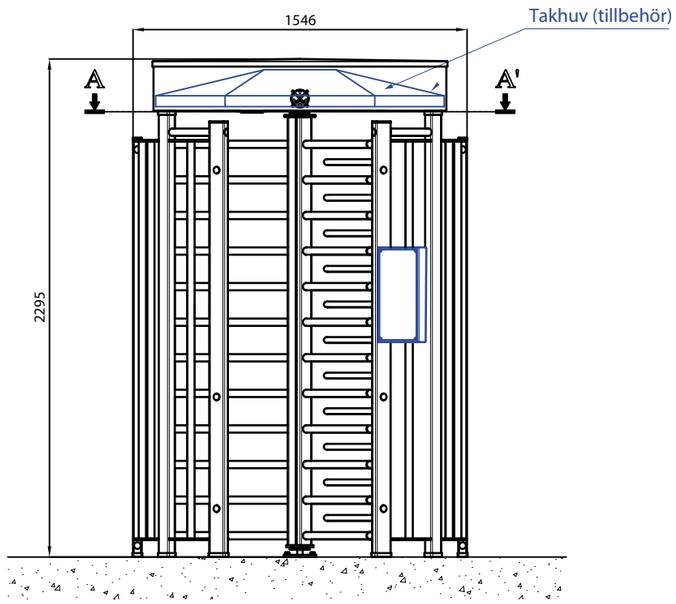

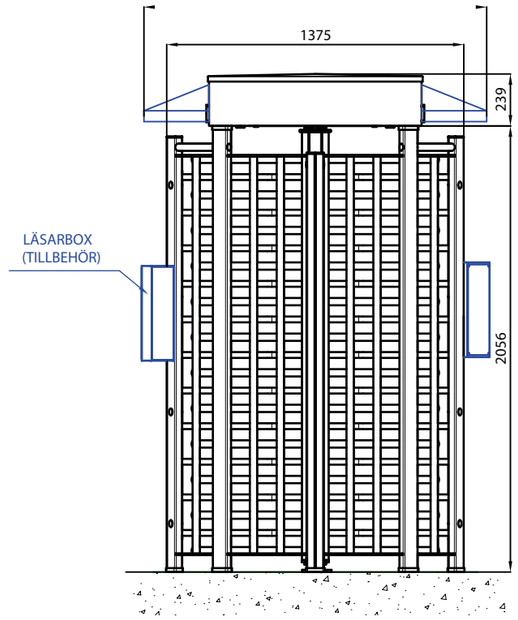

Placering av mall

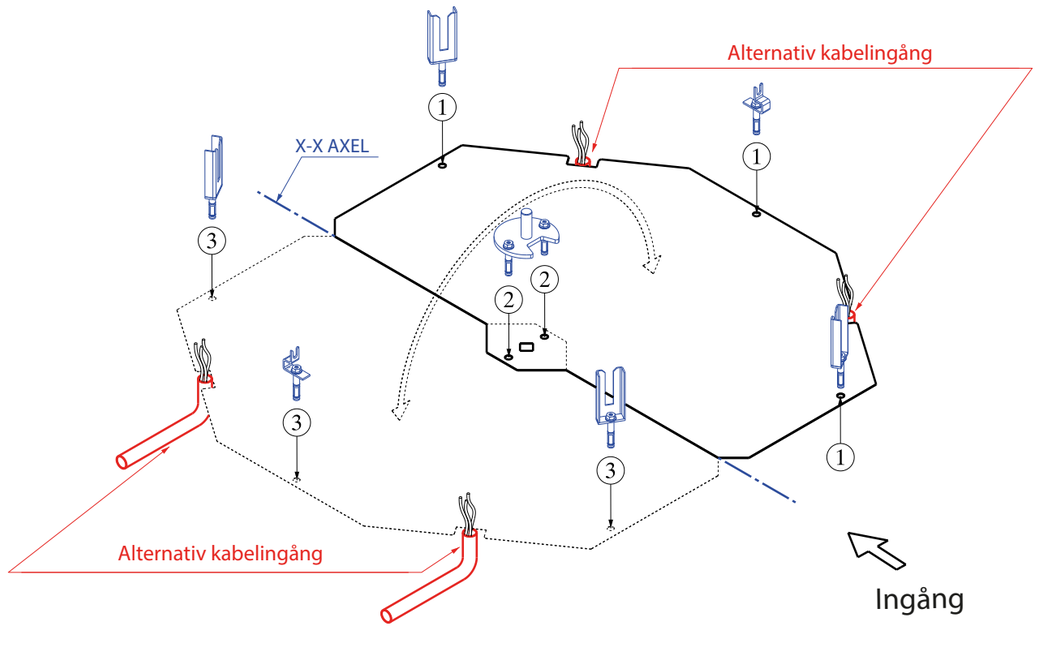

A-A' SEKTION

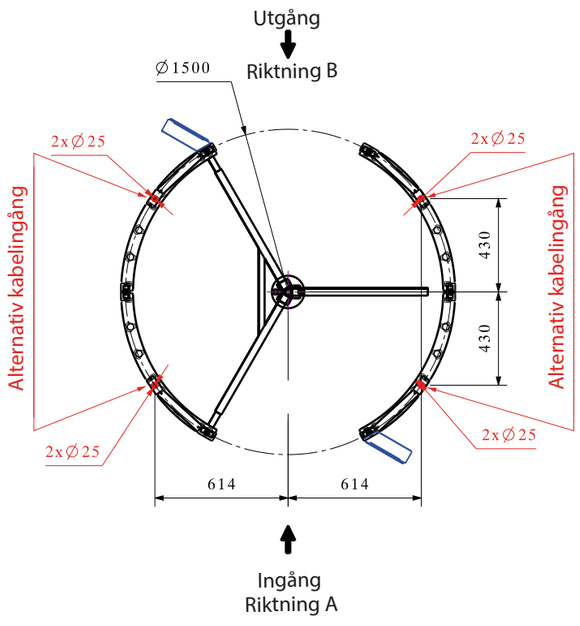

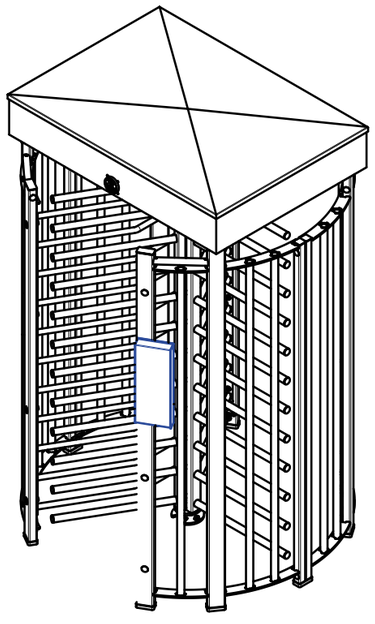

Placera mallen med avseende på ingångsriktningen
4 alternativa kabelingångar finns (max ø 25 mm)
Markera ut punkterna ① och ② samt X-X axeln
Vänd mallen runt axeln
Placera mallen enligt punkterna ②
Markera ut punkterna ③

MATARSTRÖM: 230V + jord 3G2,5 mm² (typ XFVB rekommenderas)
Externa impulskablar (typ TPVF eller LiYCY)

PVC-rör för kablage 2 × ø25 mm
OBS. Om impulskavlar inte är TPVF eller LiYCY, skall ytterligare rör användas för att separera matarström från impulskablar.

Alla kablar måstee vara minst 3 m långa över marknivå.

AUTOMATIC SYSTEMS
SECURE GATES
LÖSNINGAR FÖR KUNDER MED KRAV
www.securegates.se

TRS370 montage med mall
2506

Secure Gates Sweden AB reserverar sig för rätten att ändra ritningar och underlag utan föregående information.